

•DELEGACIÓN DE MADRID:
C/ LA ENCINA Nº 6
28850 TORREJON DE ARDOZ
(MADRID).

• DELEGACIÓN CASTILLA- LA MANCHA
Y DE CORRESPONDENCIA:
C/ CABEZAMESADA Nº 2
45310 VILLATOBAS
(TOLEDO).



CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DATOS EMPRESA CONTRATADA:

VENCE DESINFECCIONES, C.B., nº de Registro de Servicios Biocidas nº 0037- CLM y N.I.F.: E-45815099. Sita en C/. Cabezamesada nº 2. 45310- Villatobas (TOLEDO) y con nº Telf. 911 610 272.

CERTIFICA:

QUE LA INSTALACION SEGUIDAMENTE CITADA HA SIDO SOMETIDA A UN TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN GENERAL CONTRA LA LEGIONELLA PNEUMOPHILLA, SEGÚN REAL DECRETO 487/ 2022 EN LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN.

DATOS EMPRESA CONTRATANTE:

Nombre Comercial:	RESIDENCIA SELLER	Población:	VILLATOBAS
Nombre/Razón Social:	DANIEL Y LISA, S.L.	Provincia:	TOLEDO
Dirección:	CTRA. MADRID- ALBACETE KM. 78 N 301	Fax:	
C.P.:	45310	Móvil:	630 969 763
CIF:	B- 45878469	Cargo:	GERENTE
Teléfono:	925 152 430		
Contacto:	DÑA. ROSA LINERO		
E- mail:	administracion@residenciaseller.com		

INSTALACIÓN TRATADA: RED DE AFCH.

ESTADO DE LA INSTALACIÓN: CON INCRUSTACIÓN.

HORA DE INICIO: 10:00 H.

HORA DE FIN: 14:30 H.

INSTALACIÓN NOTIFICADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE: SÍ ☐ NO ☐

PRODUCTOS UTILIZADOS:

NOMBRE COMERCIAL	Nº CAS	FICHA DE SEGURIDAD
ADIC LP	689 15-31-1	(Adjunta ficha de seguridad)
HYPOCLEAN	7778-54-3	(Adjunta ficha de seguridad)

www.vencedesinfecciones.com

E-mail: info@vencedesinfecciones.com

TELF.: 911 610 272/ 626 993 712
FAX: 925 121 232

•DELEGACIÓN DE MADRID:
C/ LA ENCINA Nº 6
28850 TORREJON DE ARDOZ
(MADRID).

• DELEGACIÓN CASTILLA- LA MANCHA
Y DE CORRESPONDENCIA:
C/ CABEZAMESADA Nº 2
45310 VILLATOBAS
(TOLEDO).



RESPONSABLE TÉCNICO:

ISAAC FARFÁN APARICIO

DNI:

50129744- W

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL CURSO:

ALBACETE, MAS FORMACIÓN, JUNIO 2021

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

HUGO GÓMEZ ANTÚNEZ

DNI:

53444302- F

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL CURSO:

BARCELONA, DREXTARWORLD, MAYO 2020

MÉTODO DE APLICACIÓN:

ANEXO X DEL R.D. 487/ 2022

PROTOCOLO SEGUIDO:

1. Cloración haciendo llegar a todos los puntos de la red 1-2 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30°C y un pH entre 7 y 8 y mantener durante 3 o 2 horas.
2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre.
3. Aclarar con agua limpia y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesario la recloración, esta se realiza por medio de dosificadores automáticos.
4. Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpian a fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución clorada que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría. Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.

FECHA DE APLICACIÓN:

19 DE ENERO DE 2024.

RESPONSABLE TÉCNICO		RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
ISAAC FARFÁN APARICIO		D./ DÑA.	HUGO GÓMEZ ANTÚNEZ

www.vencedesinfecciones.com

E-mail: info@vencedesinfecciones.com

TELF.: 911 610 272/ 626 993 712
FAX: 925 121 232

• DELEGACIÓN DE MADRID:


C/ LA ENCINA Nº 6
28850 TORREJON DE ARDOZ
(MADRID).

• DELEGACIÓN CASTILLA- LA MANCHA
Y DE CORRESPONDENCIA:


C/ CABEZAMESADA Nº 2
45310 VILLATOBAS
(TOLEDO).




PLANO ACTUALIZADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO

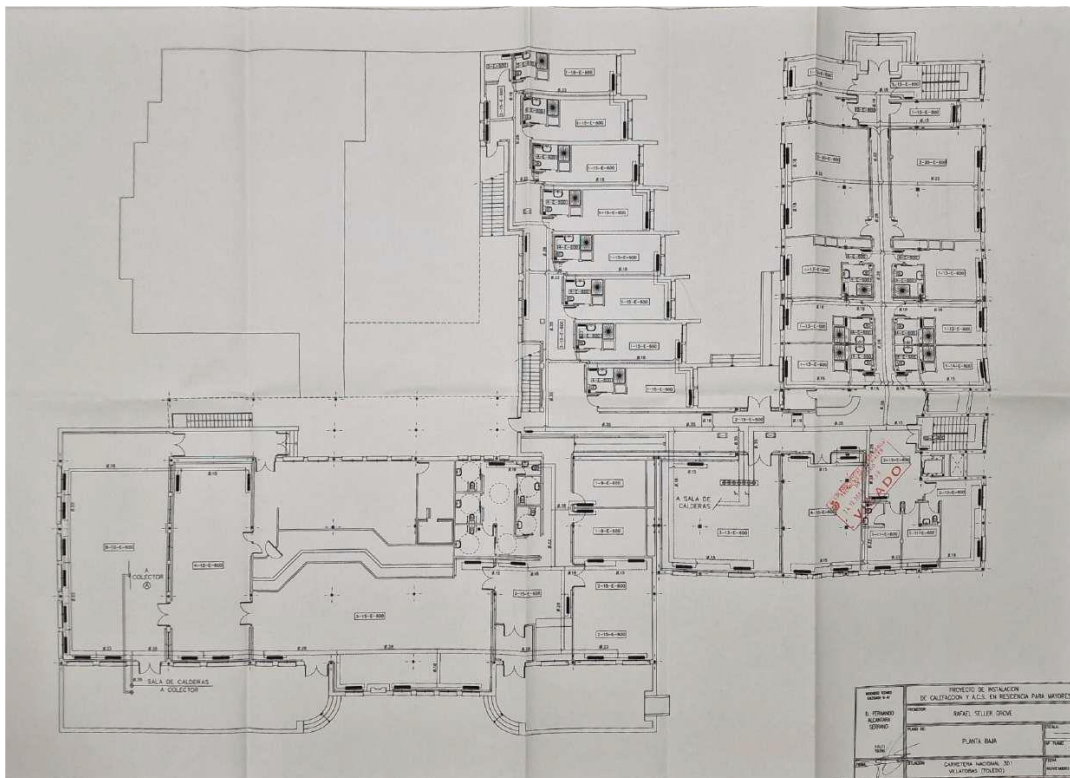

PLANTA BAJA

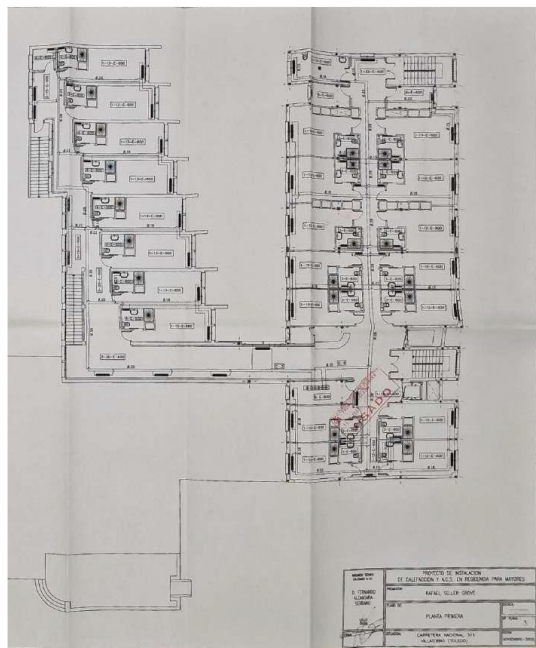

PLANTA PRIMERA

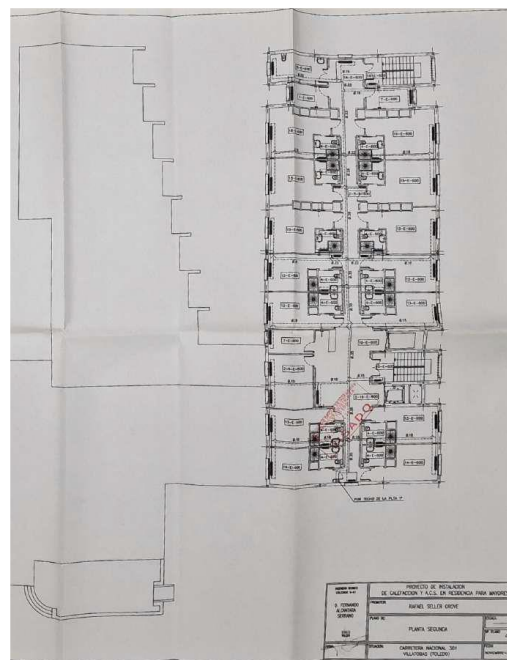

PLANTA SEGUNDA

www.vencedesinfecciones.com

E-mail: info@vencedesinfecciones.com

TELF.: 911 610 272/ 626 993 712

FAX: 925 121 232